

Monteringsanvisning varmvattenbatteri till HERU®IQ NextGen

Montera kanalgivaren GT7 i tilluftskanalen.

Se kapitel 8 Reglerschema i Installationsmanualen.

Förbered kanalen. Borra ett Ø9 mm-hål, placera det cirka 1000 mm efter aggregatets kyl- eller värmebatteri.

HERU T: Koppla bort befintlig GT7 på styrkort T6 och koppla in bifogad GT7.


Assembly instruction heating coil for HERU®IQ NextGen

Mount the duct sensor GT7 in the supply air duct.

See chapter 8 Control diagram in the Installation manual.

Prepare the duct. Drill a Ø9 mm hole; sited approximately 1000 mm after the units cooling or heating coil.

HERU T: Disconnect existing GT7 on control card T6 and plug in the attached GT7.

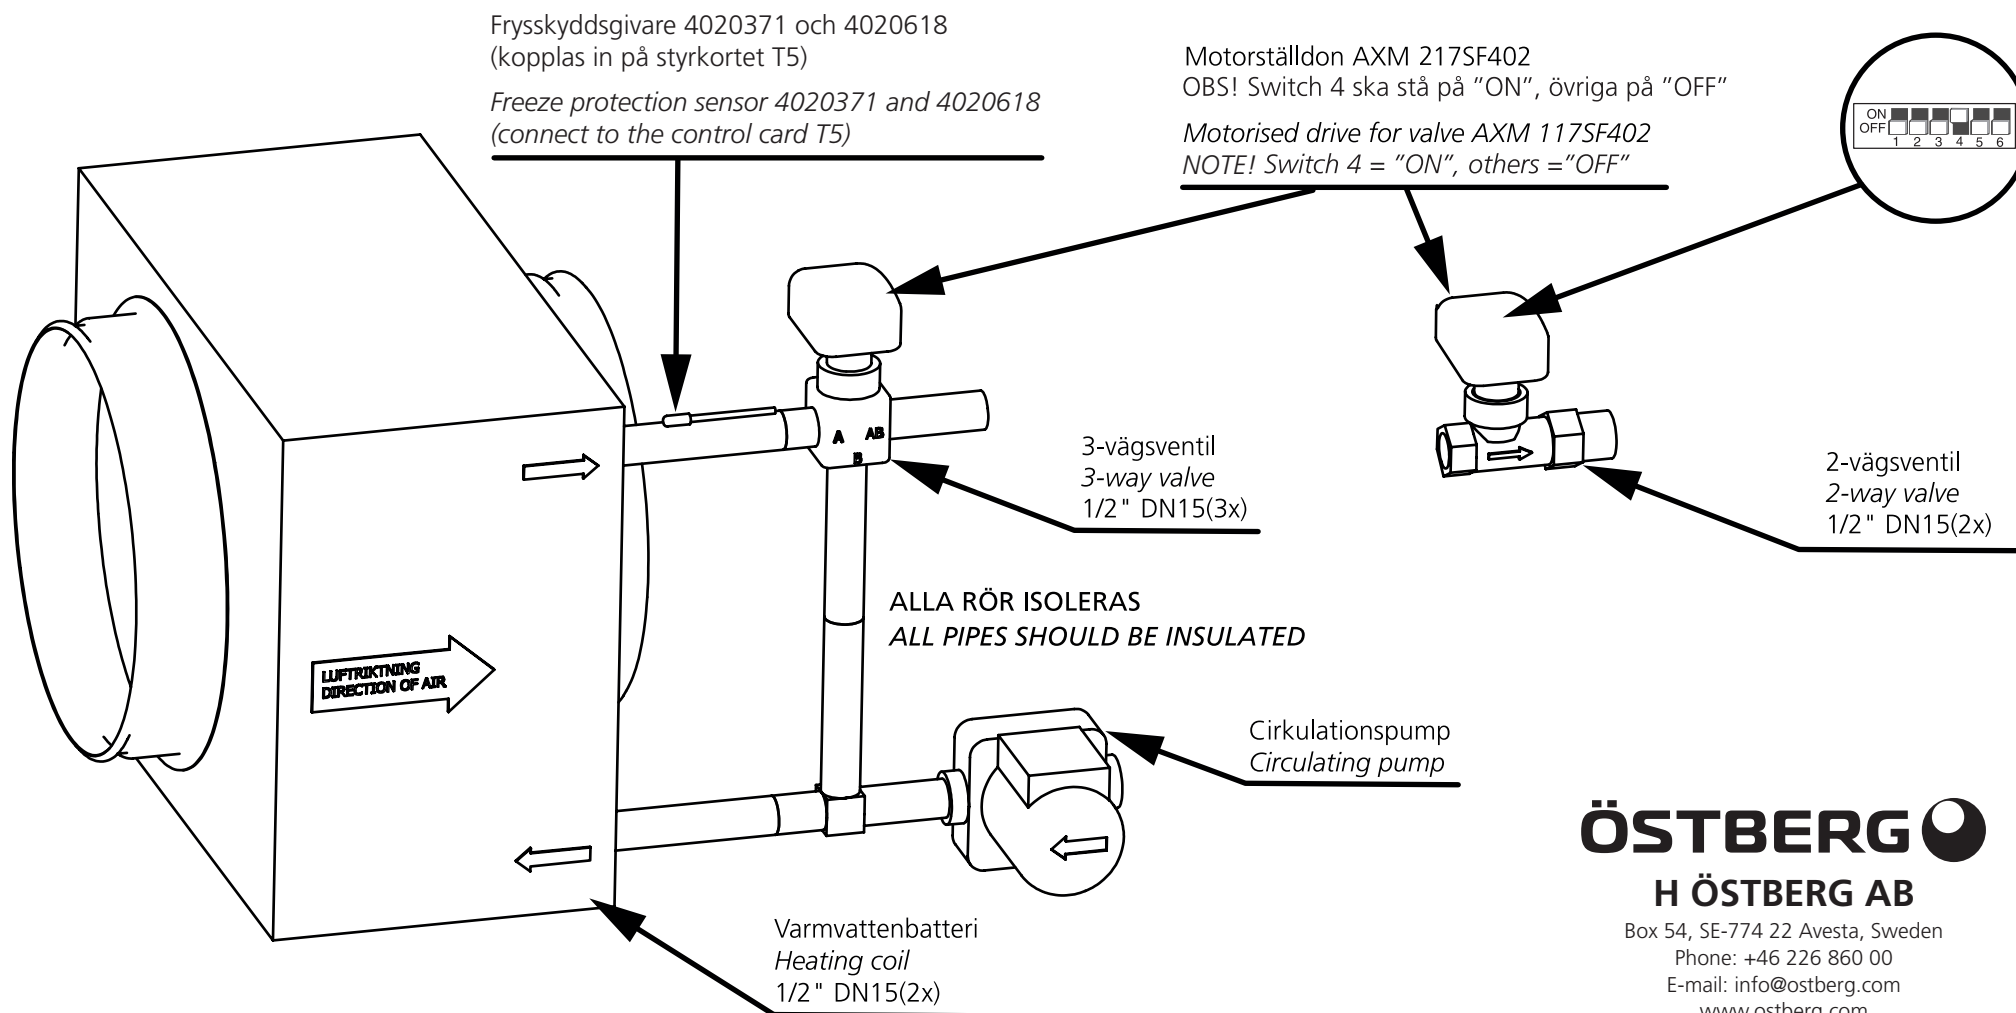

ÖSTBERG

H ÖSTBERG AB

Box 54, SE-774 22 Avesta, Sweden

Phone: +46 226 860 00

E-mail: info@ostberg.com

www.ostberg.com